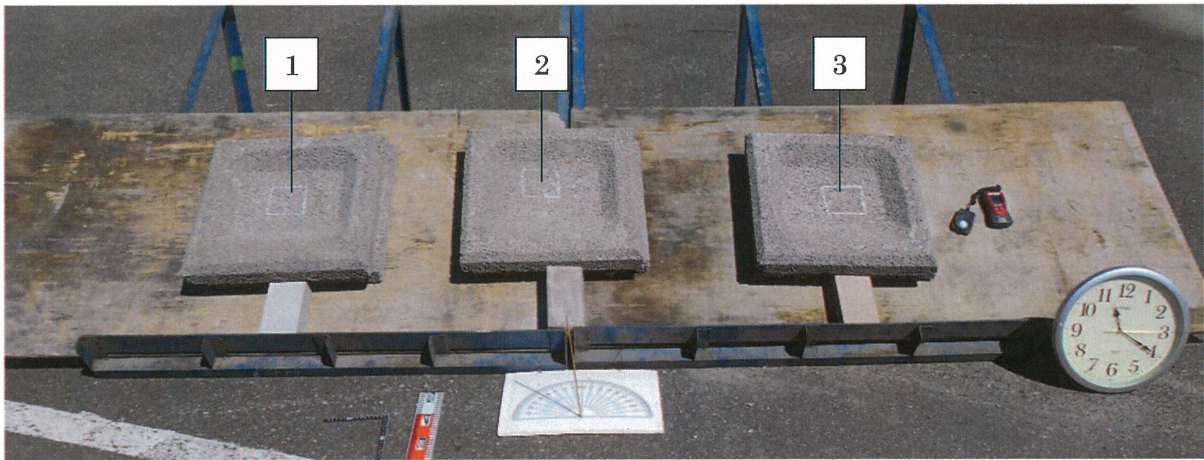


テクスチャー証明書

揖斐川工業株式会社 殿

貴社より依頼を受けた「張りブロック J 型 (透水)」の輝度の標準偏差 (平均) は、次の通りであることを証明します。

輝度の標準偏差 (平均) 4 3



製品名 : 張りブロック J 型 (透水)
規格寸法 : 縦 500mm×横 500mm
製造日 : 2018 年 7 月 12 日
撮影日時 : 2018 年 10 月 3 日 午前 11 時 20 分
撮影時天候 : 晴れ
撮影時照度 : 83,900(lx)
撮影機材 : FUJIFILM FINEPIX F770EXR
備考 : ポーラス

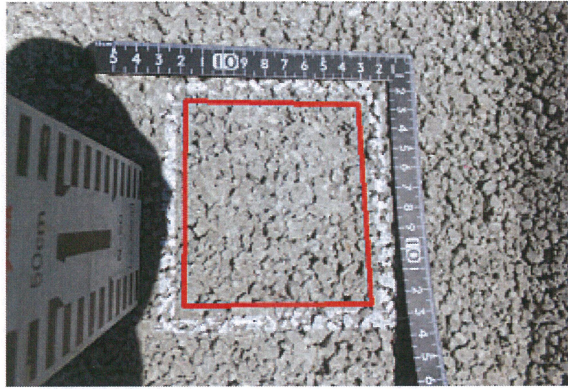
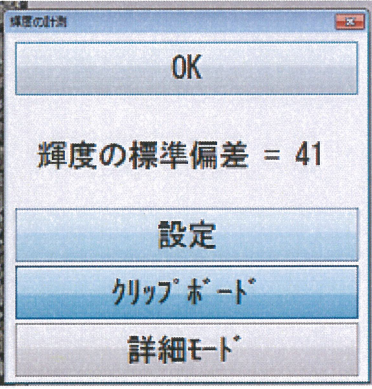
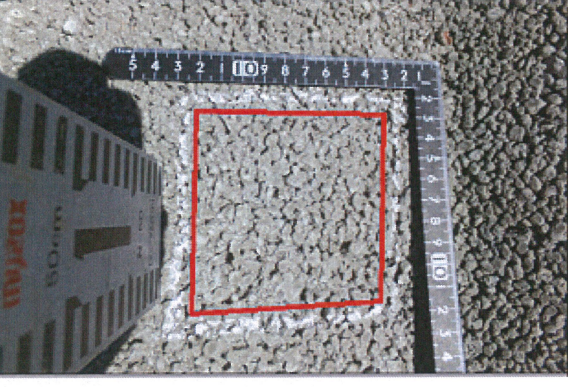
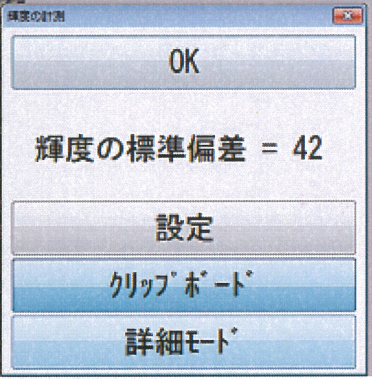
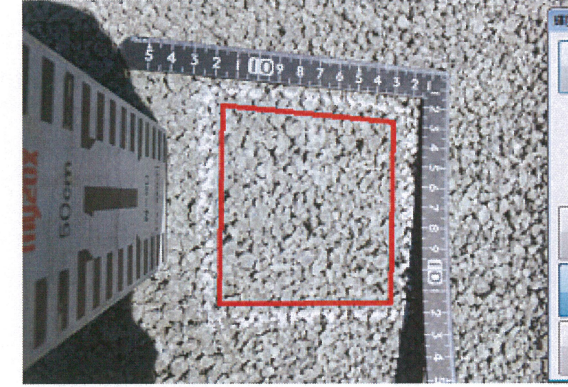
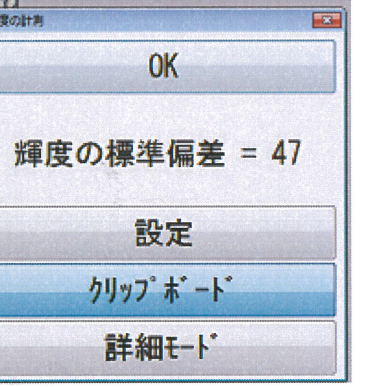
平成 30 年 10 月 17 日

公益社団法人 全国土木コンクリートブロック協会

会長 本 野 夫 士



輝度の標準偏差 判定書

<p>会社名</p>	<p>揖斐川工業株式会社</p>	
<p>製品名</p>	<p>張りブロック J 型 (透水) (ポーラス)</p>	
<p>解析結果 (1)</p>		
<p>解析結果 (2)</p>		
<p>解析結果 (3)</p>		
<p>輝度の標準偏差 (平均)</p>		<p>43</p>