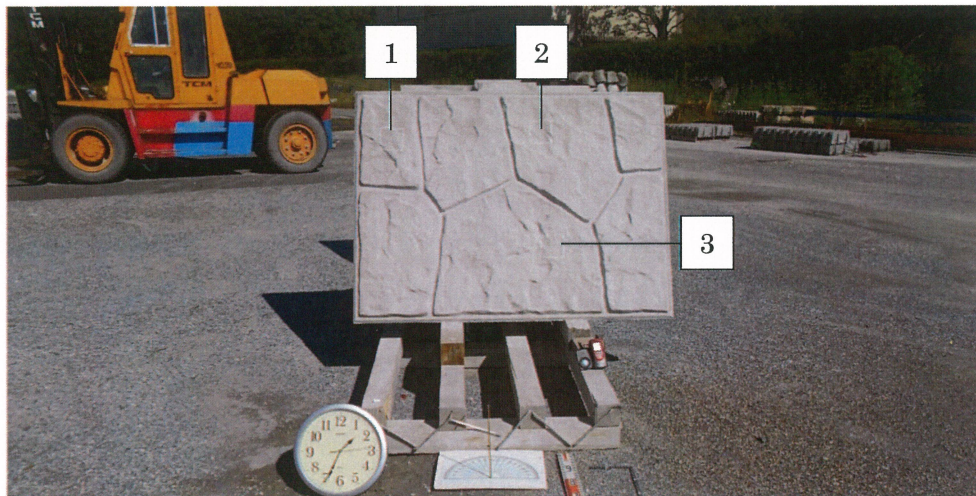


## テクスチャー証明書

揖斐川工業株式会社 殿

貴社より依頼を受けた「ジャストウォール」の輝度の標準偏差（平均）は、次の通りであることを証明します。

輝度の標準偏差(平均) 1 3



製品名 : ジャストウォール  
規格寸法 : 縦 1118mm×横 1500mm  
製造日 : 2018 年 9 月 4 日  
撮影日時 : 2018 年 9 月 28 日 午後 1 時 35 分  
撮影時天候 : 晴れ  
撮影時照度 : 93,600(lx)  
撮影機材 : FUJIFILM FINEPIX F770EXR  
備考 :

平成 30 年 10 月 17 日

公益社団法人 全国土木コンクリートブロック協会

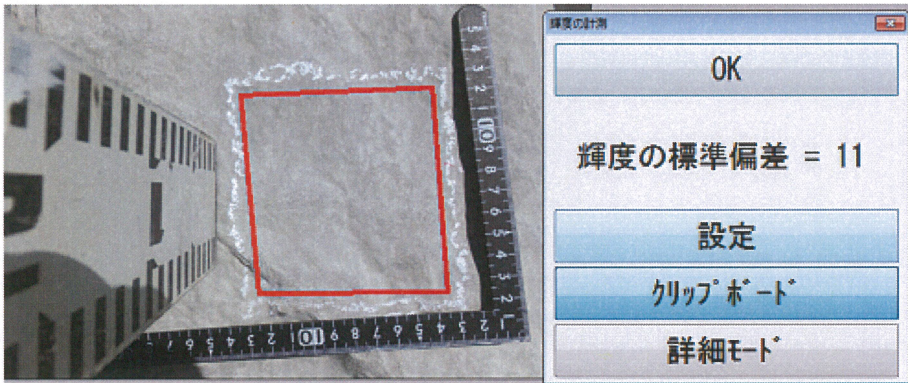
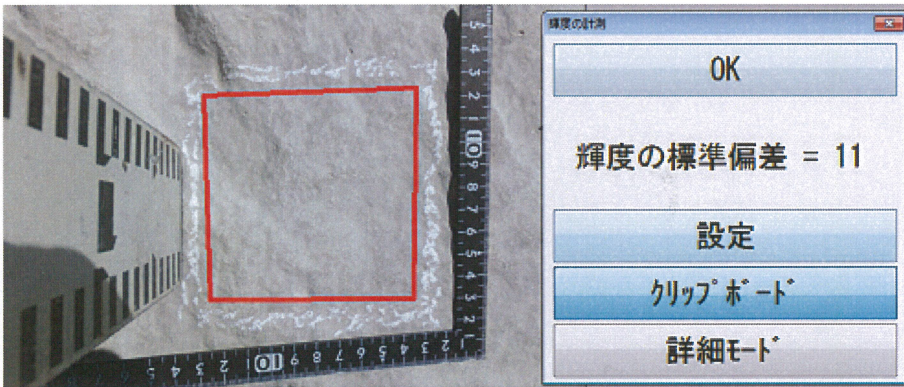
会長 本 田 大 士



平成 30 年 10 月 10 日

判定委員会

## 輝度の標準偏差 判定書

|              |                                                                                      |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 会社名          | 揖斐川工業株式会社                                                                            |    |
| 製品名          | ジャストウォール                                                                             |    |
| 解析結果<br>(1)  |   |    |
| 解析結果<br>(2)  |  |    |
| 解析結果<br>(3)  |  |    |
| 輝度の標準偏差 (平均) |                                                                                      | 13 |